

**15RE0ZK**  
POIDS SANS CARBURANT: 2386 LBS (1082 KG)  
CAPACITÉ RÉSERVOIR: 330 L (87 G)  
POIDS INCLANT CARBURANT: 3004 LBS (1362 KG)

**DRUMCO**  
ÉNERGIE

4825, Route 139, Drummondville, Québec J2A 4E5  
Tél: 819-850-0093 Fax: 819-850-0591

PROJET

SCHÉMA D'IMPLANTATION


TITRE

15RE0ZK  
ABRI 64 dbA AVEC RÉSERVOIR D'UNE  
AUTONOMIE DE 48 HRE

DESSIN No: 30-02 RÉVISION: 0 DESSINÉ PAR: M.-A. LALIBERTÉ

ÉCHELLE: N/A DATE: 28-05-2020 VÉRIFIÉ PAR: DAVID VIGEANT

NOTE:  
DIMENSIONS SUGGÉRÉES POUR LA BASE DE  
BÉTON, 6" AUTOUR DU GROUPE ÉLECTROGÈNE  
ET 2" AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL, À  
COORDONNER AVEC L'INGÉNIEUR

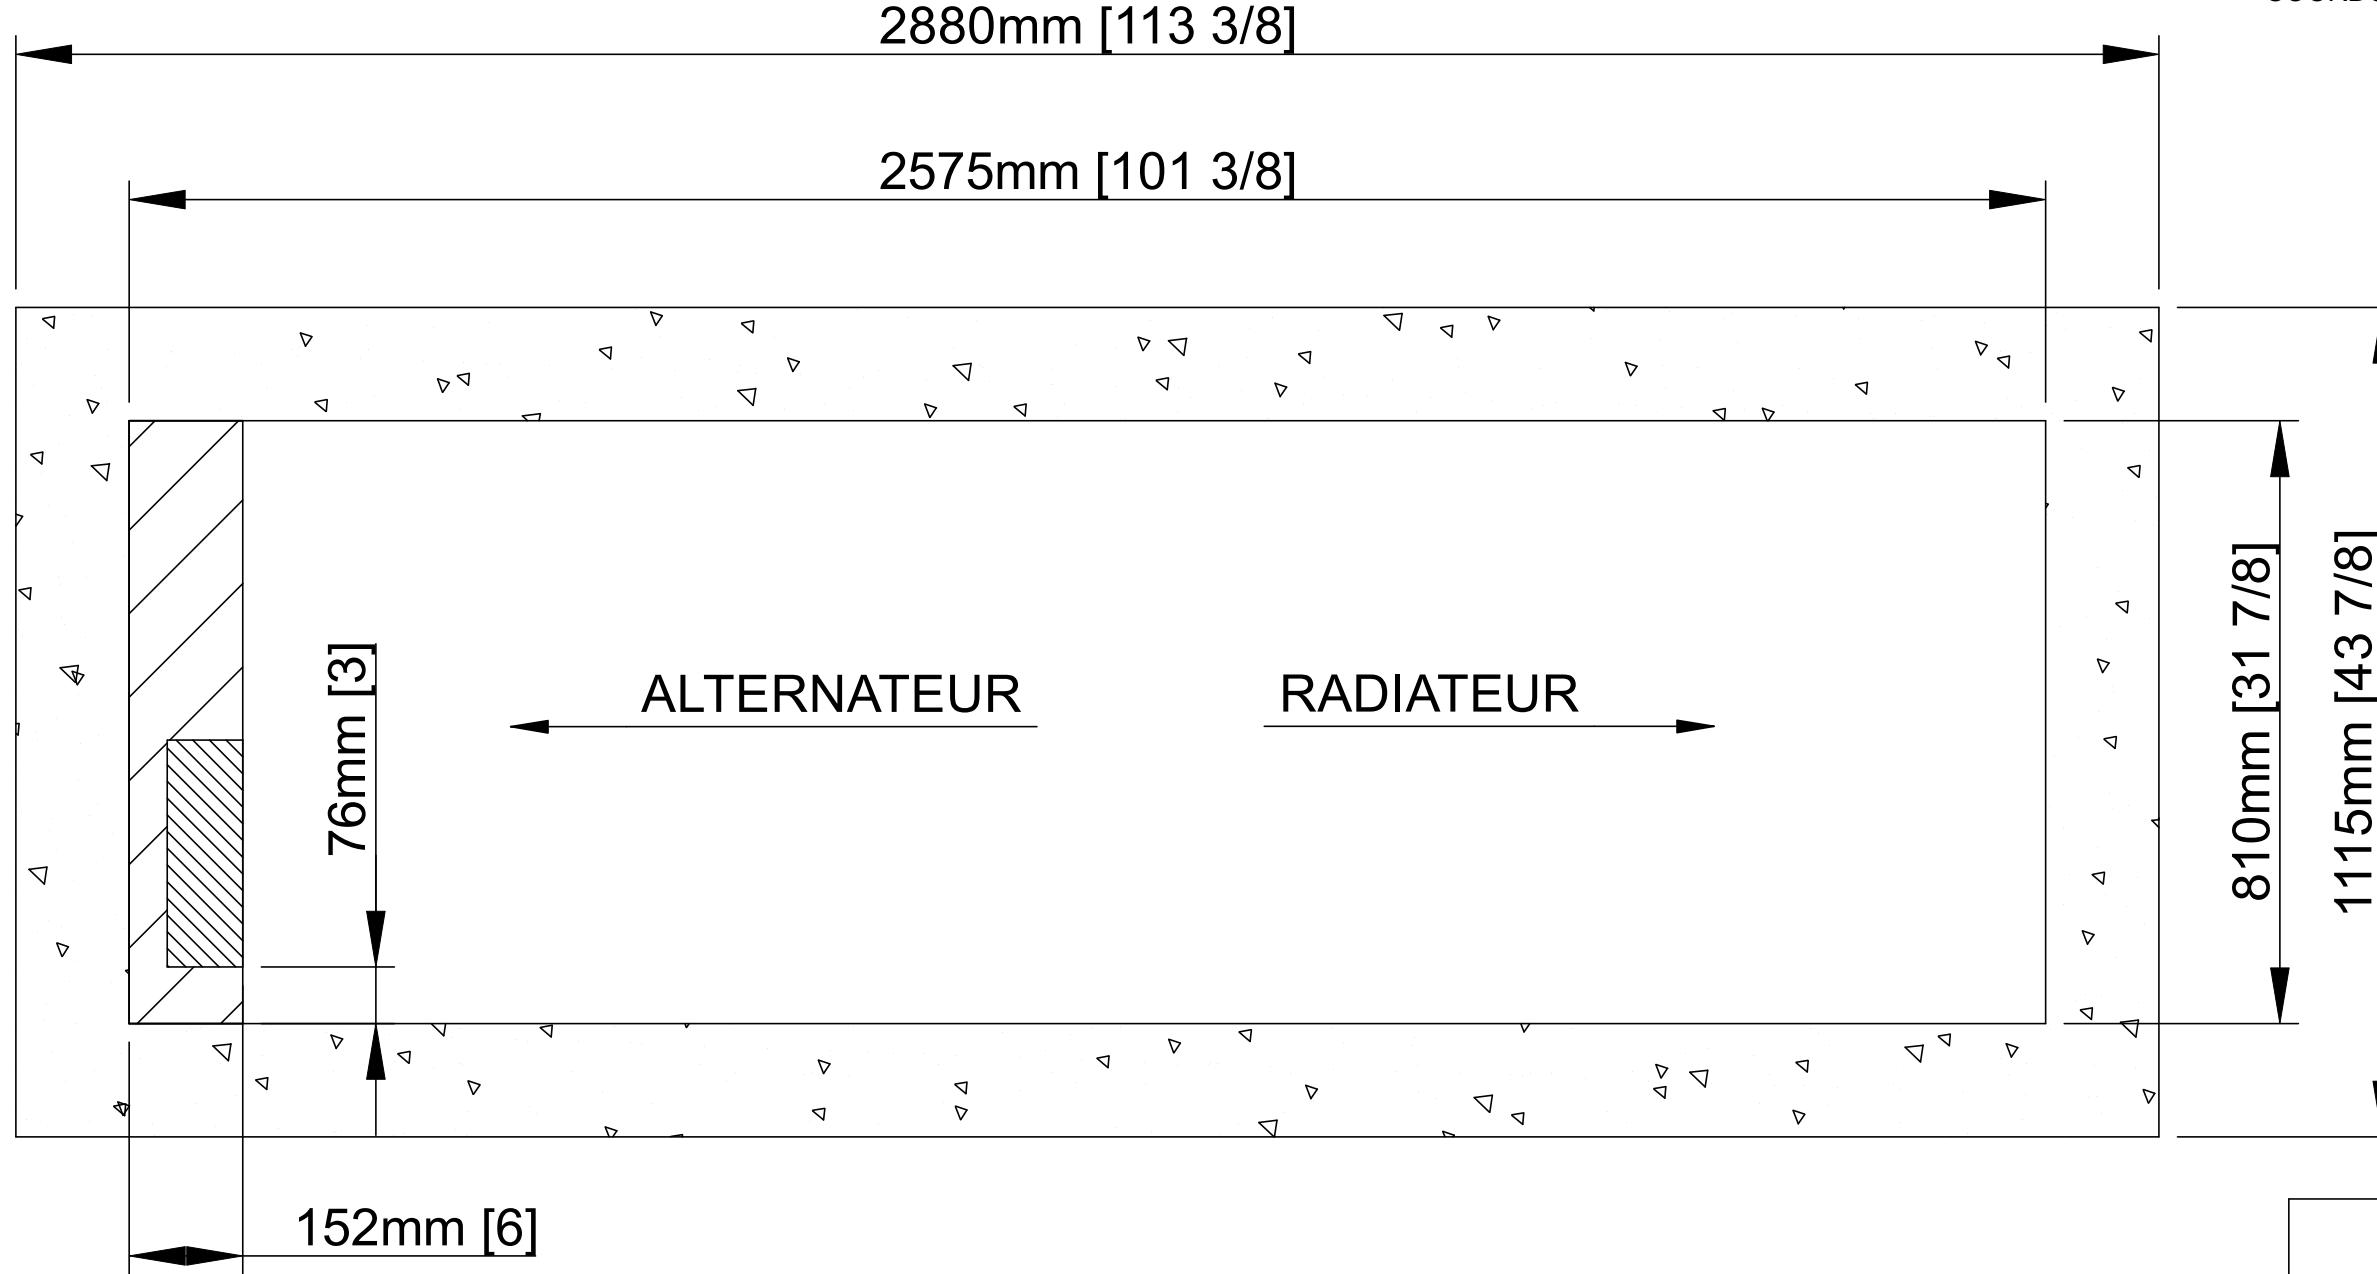

**DRUMCO**  
ÉNERGIE

4825, Route 139, Drummondville, Québec J2A 4E5  
Tél: 819-850-0093 Fax: 819-850-0591

PROJET  
GROUPE ELECTROGENE KOHLER  
SCHEMA DE DISPOSITION

TITRE  
15-30REOZK  
BASE DE BÉTON SUGGÉRÉ  
POUR RESERVOIRS

DESSIN No: 30-21 RÉVISION: 0 DESSINÉ PAR: M.-A. LALIBERTÉ


ÉCHELLE: N/A DATE: 02-06-2020 VÉRIFIÉ PAR: DAVID VIGEANT

LÉGENDE:

GROUPE ÉLECTROGÈNE



BASE DE BÉTON



OUVERTURE DANS  
LE RÉSERVOIR



ENTRÉE DES CÂBLE  
SUGGÉRÉ, 3" x 12"

